

購入仕様書

活性炭吸着塔カートリッジ購入

令和6年度

公益財団法人埼玉県下水道公社

- 1 適用範囲 この購入仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「公社」という。）が購入する活性炭吸着塔カートリッジについて必要な事項を定める。
- 2 納入品の仕様 納入品の仕様等は、次のとおりとする。
- (1) 品名：本館脱臭装置用活性炭吸着塔カートリッジ
材質：SUS304
寸法：500W × 370L × 150H
数量：48箱
- 詳細については、別紙のとおりとする。
- 3 納入場所 新河岸川水循環センター（和光市新倉地内）の指定する場所とする。なお、積卸にあたっては、建物内クレーンの使用可とする。ただし、運転者（有資格者）は契約者負担とする。
- 4 納入期限 令和6年10月31日
- 5 納入条件 納入条件は、次のとおりとする。
- (1) 納入は土曜日、日曜日及び祝日を除く公社指定の日とする。
(2) 納入は午前9時から午後4時（正午から午後1時までを除く。）とする。
(3) 納入時は公社担当職員の立会いを要すること。
- 6 納入品の品質及び保障 納入品の品質及び保障内容は、次のとおりとする。
- (1) 納入に先立ち、仕様を確認できる図面等を提出すること。
(2) 納入品に不良があった場合は、速やかに取替え等の処置を行うこと。
- 7 その他 本仕様書に定めのない事項は、公社及び受注者が必要に応じて協議して定めるものとする。

本館脱臭装置用活性炭吸着塔カートリッジ
詳細仕様

品名:本館脱臭装置用活性炭吸着塔カートリッジ


項目	仕様
材質	SUS304
寸法	500W × 370L × 150H
数量	48箱
注記	1. SUS304パンチングメタル(1箱につき1枚)を含む。 寸法: Φ3、500W×370L×1H ※角が円を欠かないこと 2. カートリッジの外形等は見積用図面を確認のこと。

本館脱臭装置用活性炭吸着塔カートリッジ
図面一覧


図面名	図面番号
新河岸川水循環センター 平面図	1
活性炭吸着塔カートリッジ 外形図	2

カートリッジ

寸法（上から）

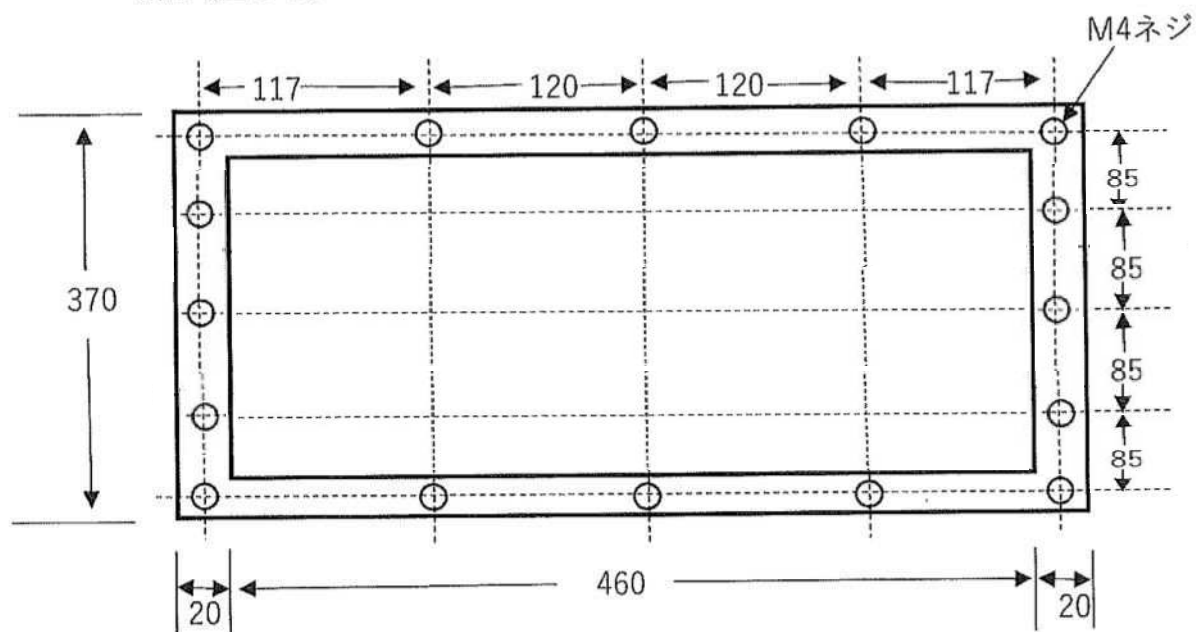

寸法（横から）

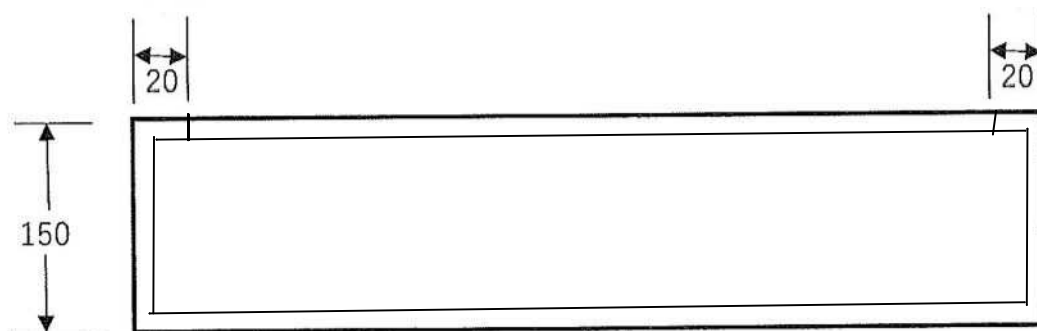

○カートリッジ

厚み : 1 mm

材質 : SUS

個数 : 48個

ねじ穴 : M4 (本体に5 mm程度のねじ受けを取り付けること)

底面 : 下記パンチングメタルを取り付けること

○パンチングメタル (蓋)

穴径 : $\Phi 3$

厚み : 1 mm

4ピッチ

図面 2 活性炭吸着塔カートリッジ 外形図